

ХОЛБОЛТЫН СХЕМ ТОПАС-С 5 Пр



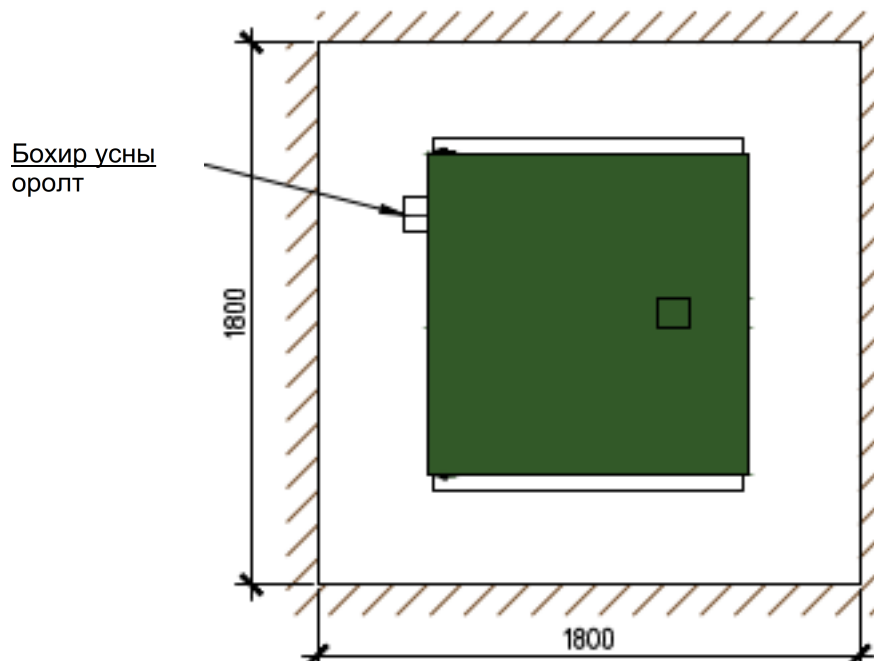


Схема №1

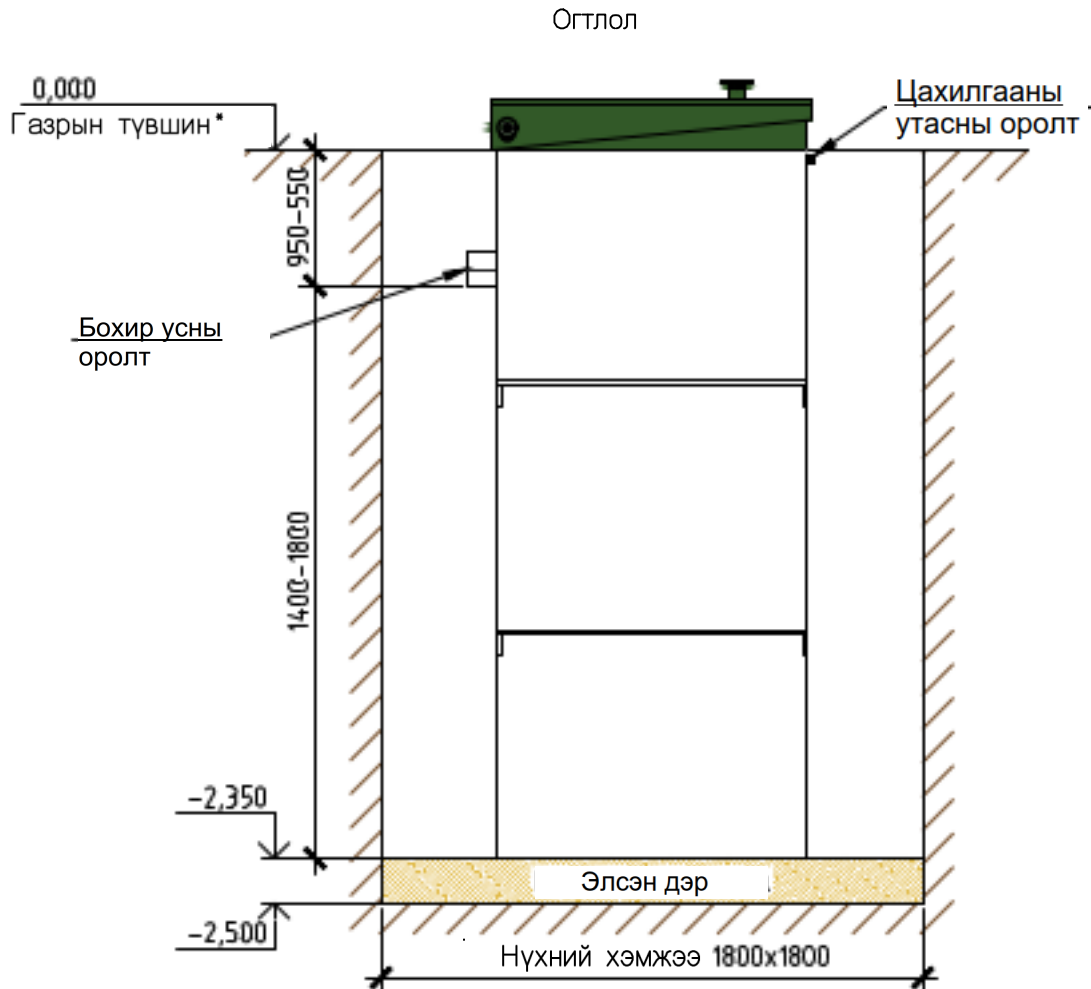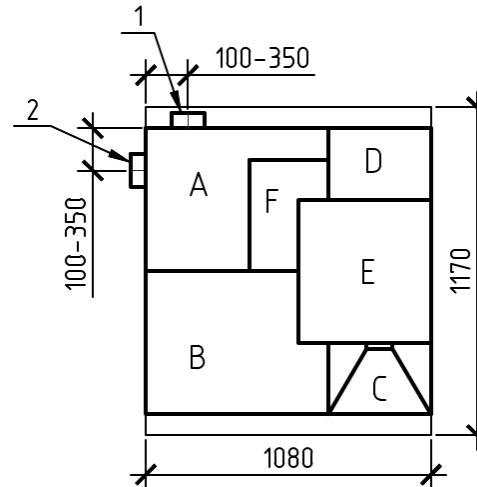

ТОПАС-С 5 Пр моделин хэмжээ

Урт	1080 мм;
Өргөн	1170 мм;
Өндөр	2600 мм;
Жин х/их	295 кг.

A-хүлээн авах камер
B-аэротенк
C-хоёрдогч тунгаагуур
D-ослын камер
E-коридорын төрлийн
тунгаагуур
F-компрессорын тасалгаа

1, 2 - бохирын оролtsy хувилбарууд (оролтын хоолойг холболтын явцад угсрах эсвэл захиалагчийн хүсэлтээр үйлдвэрт хийж болно (захиалгын дагуу заасан хэмжээгээр);
 Ø25 цэвэршүүлсэн усны гаралтын хоолойг захиалагчийн хүсэлтээр аль ч чиглэлд холбож болно.

Холболтын болон газар шорооны ажлыг "Усан хангамж ба ариутгах татуургын барилгын гадна шугам сүлжээ" СП 129.13330.2011-н дагуу гүйцэтгэнэ.

Схем №1 Нэмэлт тодруулга				
	Суулгалтын доод ирмэгээс хоолойн доод ирмэг хүртэлх хэмжээ		Хөрсний гадаргын түвшинээс хоолойн доо, ирмэг хүртэлх хэмжээ	
	min	max	min	max
Бохир усны оролт	1400	1800	550	950
Цэвэршүүлсэн усны гаралт	2150	2300	50	200

ХОЛБОЛТЫН ЯВЦАД ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ АНХААРНА УУ:

Нүхийг ухаж бэлтгэхдээ газар шорооны ажлыг гүйцэтгэх техникийн аюулгүй байдлын дүрэм журам, холбогдох норм дүрэмийг дагаж мөрдөнө. Холболтыг элсэн дэрэн дээр станцийг огцом байрлуулалгүй, дотоод болон гадна даралтыг тэнцвэржүүлэхийн тулд дүүргэлтийг зэрэг хийж явна.

- * Газрын түвшинг тодорхойлохдоо ирээдүйд байгууламж болон ландшафт ажил хийгдэх эсэхийг тооцоолон (газрын түвшиний тэмдэглэгээ өөрчлөгдөж магадгүй хэсэг) тодохойлно.
- ** Үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүний хэмжээг мэдэгдэл хийхгүйгээр өөрчилж болно.

Шаардлагатай элсний хэмжээ-5.5м³-с багагүй, усны хэмжээ-1.4м³

						Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн суурьлуулалт Q=1.0 м3/хон					Хуудас
											1
						ТОПАС-С/ТОPAS-S 5 Пр			ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO		